

2024 年 12 月停水事件分析报告

一、管网停水、维修事件概况

2024 年 12 月，维修共计 150 处（襄城 71 次、樊城 79 次），其中带水作业 46 处。计划性施工停水 6 次（襄城 5 次、樊城 1 次）；临时性施工停水 76 次（襄城 36 次、樊城 40 次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计 9 次，占临时性施工停水 11.84%。

二、停水、维修事件分析

（一）停水、维修情况统计表

1、管网维修统计表：


2024 年 12 月							
类别		襄城		樊城		本年 合计	去年 合计
		本年实际	去年同期	本年实际	去年同期		
维修管道（处）		71	62	79	115	150	177
其中	DN100 以下(含)	47	47	53	94	100	141
	DN150-DN250	12	11	14	9	26	20
	DN300-DN500	6	3	9	9	15	12
	DN600 以上	6	1	3	3	9	4

2、计划与临时性施工停水统计表：


2024 年 12 月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	5	1	6
非计划性停水	36	40	76
合 计	41	41	82

(二) 停水、维修情况统计分析图


1、管网维修次数统计图：

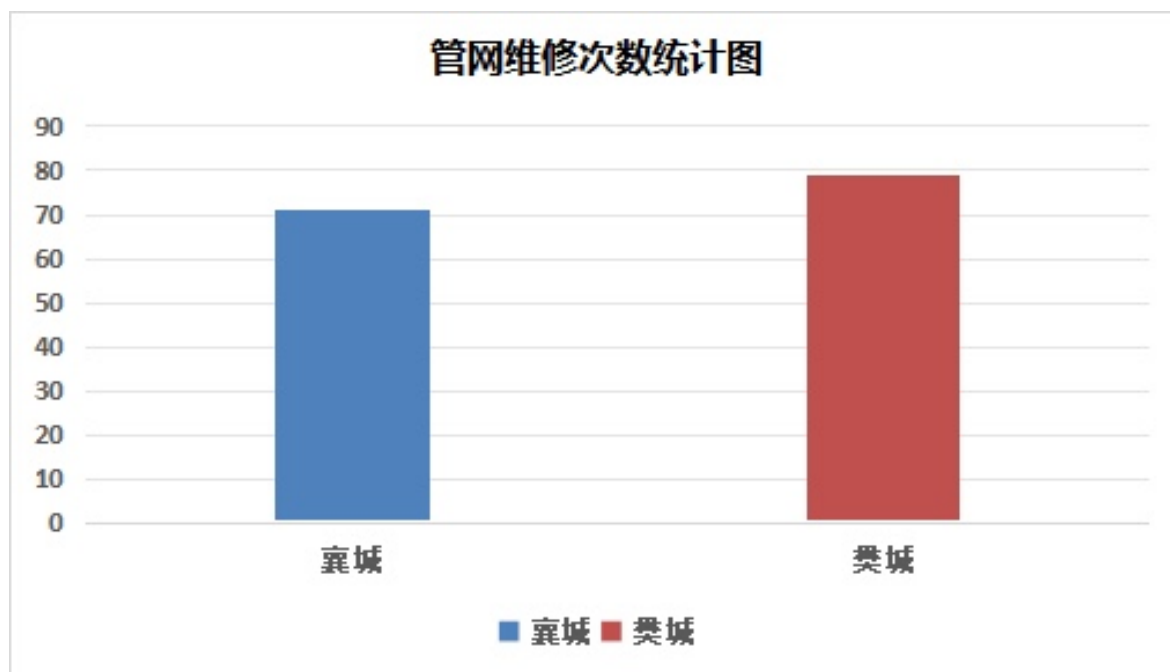

2、管网维修管径分析图：

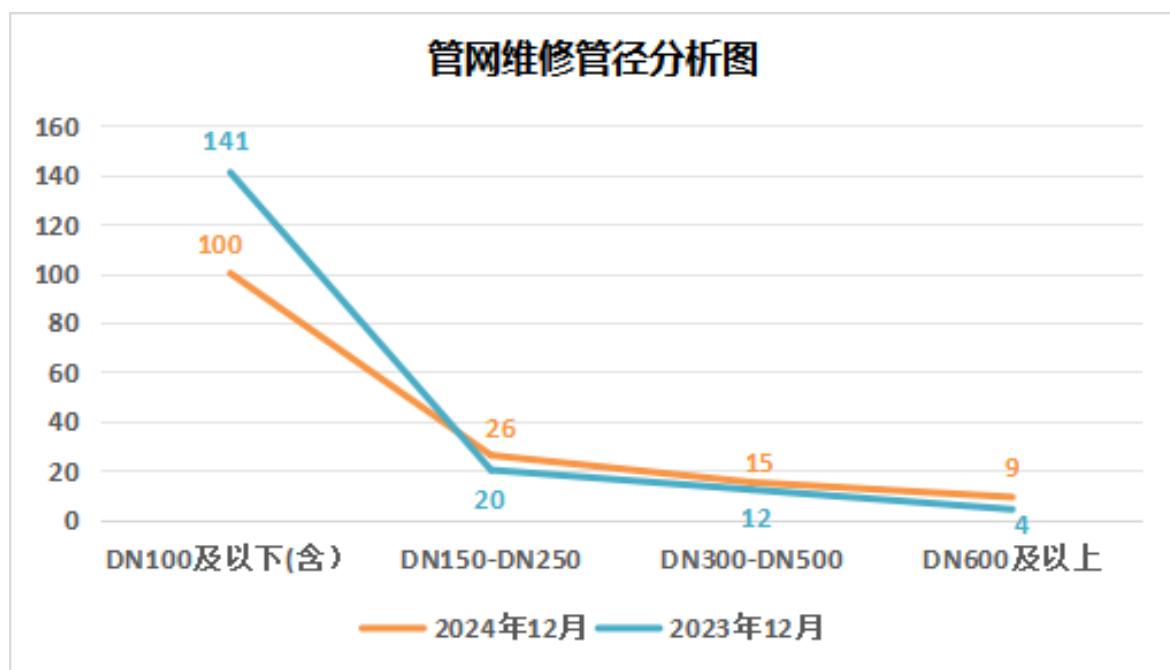

3、计划与临时性施工停水分析图：

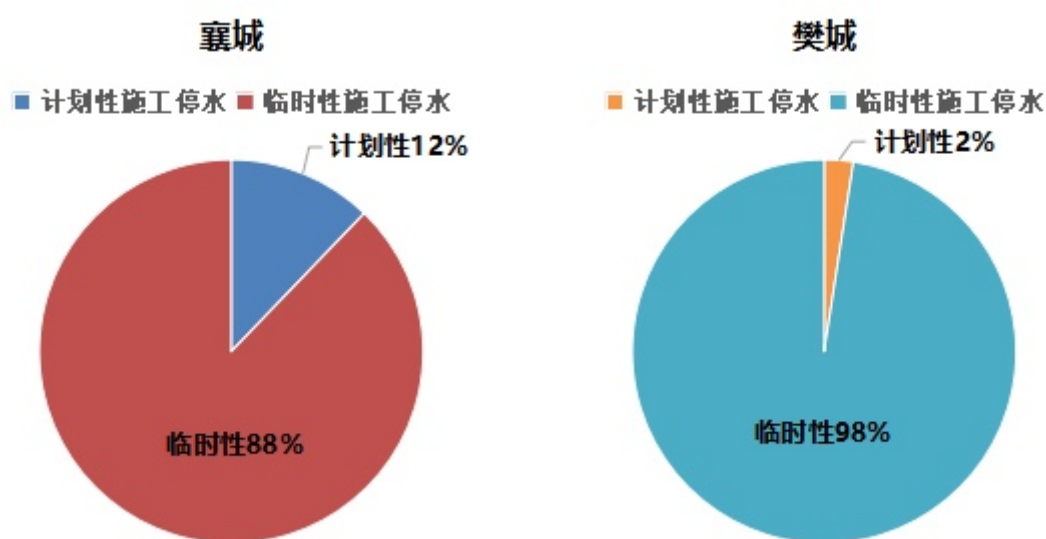

三、小结

(一) 本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 7 件：

1、12 月 9 日，为优化供水管网布局，需对樊城邓曼路与航天路交汇处的供水管道进行改造，施工期间在国色天襄、襄阳市第五中学设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

2、12 月 15 日，为优化供水管网布局，需对襄城石壶巷群星小区的供水管道进行改造，施工期间在群星小区设置临时取水点，以保障市民不间断用水。

3、12 月 15 日，为优化供水管网设施，需对襄城环城东路的供水阀门进行更换，施工期间在环城东路沿线设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

4、12 月 16 日，为配合襄水岸线生态修复工程施工，需对襄城环城南路的供水管道进行改造，该施工不影响用户用水。

5、12 月 21 日，为优化供水管网设施，需对襄城荆州街的供水管道进行改造，施工期间在新闻出版局、政府生活区、襄阳宾馆家属院设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

6、12月25日，为优化供水管网设施，需对襄城石油大厦的供水管道进行改造，施工期间在大桥管理处、怡虹公寓设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司

2024年12月30日