

# 2025年1月停水事件分析报告

## 一、管网停水、维修事件概况

2025年1月，维修共计124处（襄城64次、樊城60次），其中带水作业49处。计划性施工停水1次（襄城1次）；临时性施工停水79次（襄城50次、樊城29次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计4次，占临时性施工停水5.10%。

## 二、停水、维修事件分析

### （一）停水、维修情况统计表

#### 1、管网维修统计表：


2025年1月						
类别	襄城		樊城		本年合计	去年合计
	本年实际	去年同期	本年实际	去年同期		
维修管道（处）	64	47	60	96	124	143
其中	DN100以下(含)	46	36	43	73	109
	DN150-DN250	10	8	10	15	23
	DN300-DN500	7	2	6	6	8
	DN600以上	1	1	1	2	3

#### 2、计划与临时性施工停水统计表：


2025年1月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	1	0	1
非计划性停水	50	29	79
合计	51	29	80

## (二) 停水、维修情况统计分析图


### 1、管网维修次数统计图：

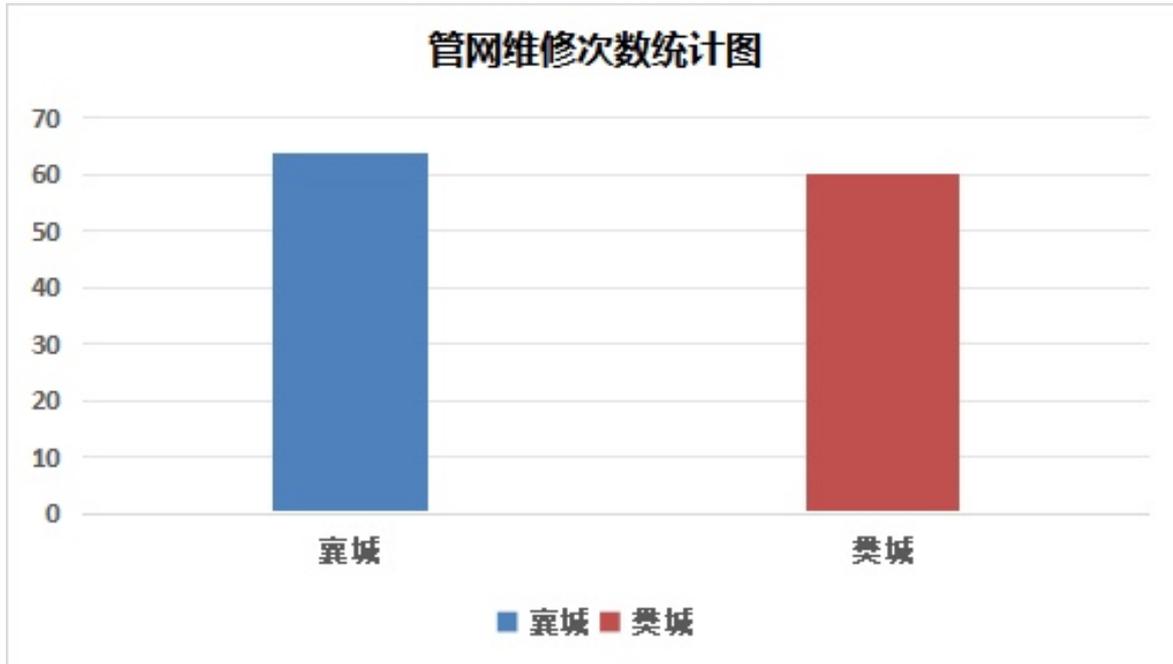

### 2、管网维修管径分析图：

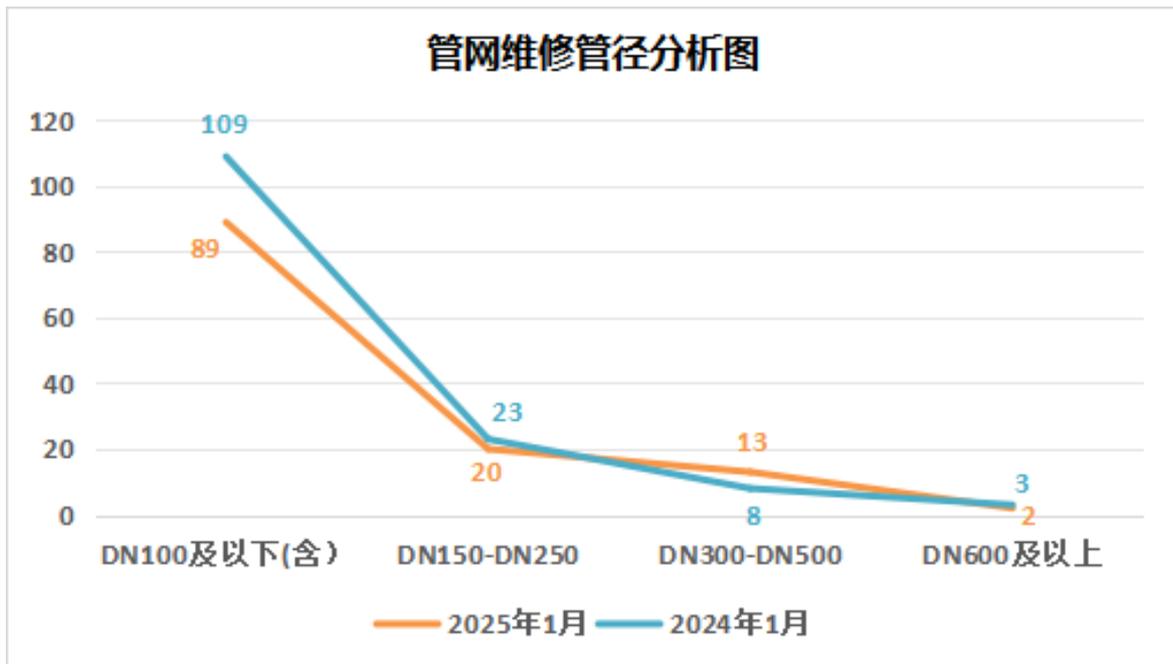

### 3、计划与临时性施工停水分析图：

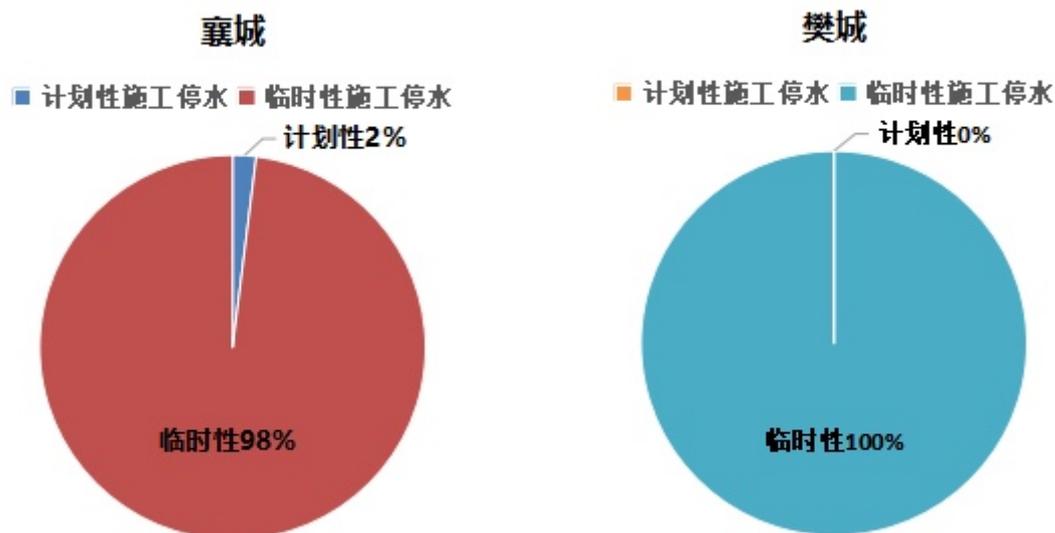

### 三、小结

(一) 本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 1 件：

12 月 31 日，为优化供水管网布局，需对东津新区红星路与长山路交叉口的供水管道进行改造，施工期间在现代杭萧、二零一五航空电气、正威集团、湖北行易科技有限公司设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司

2025 年 1 月 27 日