

2025年2月停水事件分析报告

一、管网停水、维修事件概况

2025年2月，维修共计101处（襄城46次、樊城55次），其中带水作业45处。计划性施工停水1次（襄城1次）；临时性施工停水49次（襄城34次、樊城15次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计1次，占临时性施工停水2%。

二、停水、维修事件分析

（一）停水、维修情况统计表

1、管网维修统计表：


2025年2月							
类别	襄城		樊城		本年合计	去年合计	
	本年实际	去年同期	本年实际	去年同期			
维修管道（处）	46	47	55	57	101	104	
其中	DN100以下(含)	32	39	35	40	67	79
	DN150-DN250	9	6	12	10	21	16
	DN300-DN500	4	1	6	6	10	7
	DN600以上	1	1	2	1	3	2

2、计划与临时性施工停水统计表：


2025年2月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	1	0	1
非计划性停水	34	15	49
合计	35	15	50


(二) 停水、维修情况统计分析图

1、管网维修次数统计图：

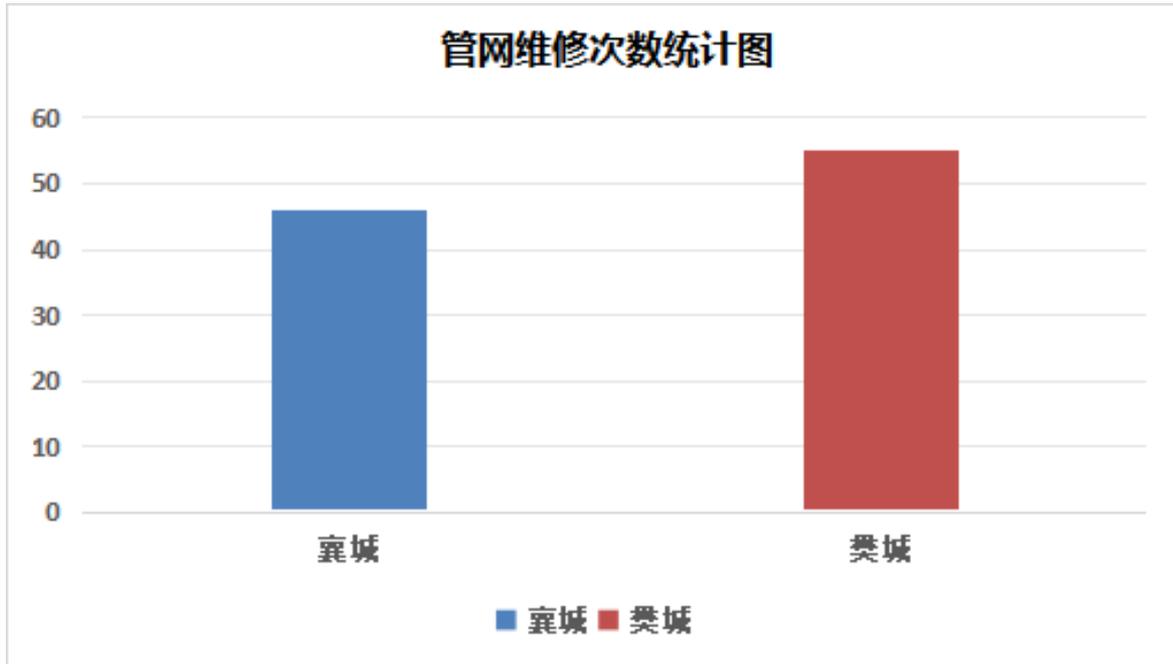

2、管网维修管径分析图：

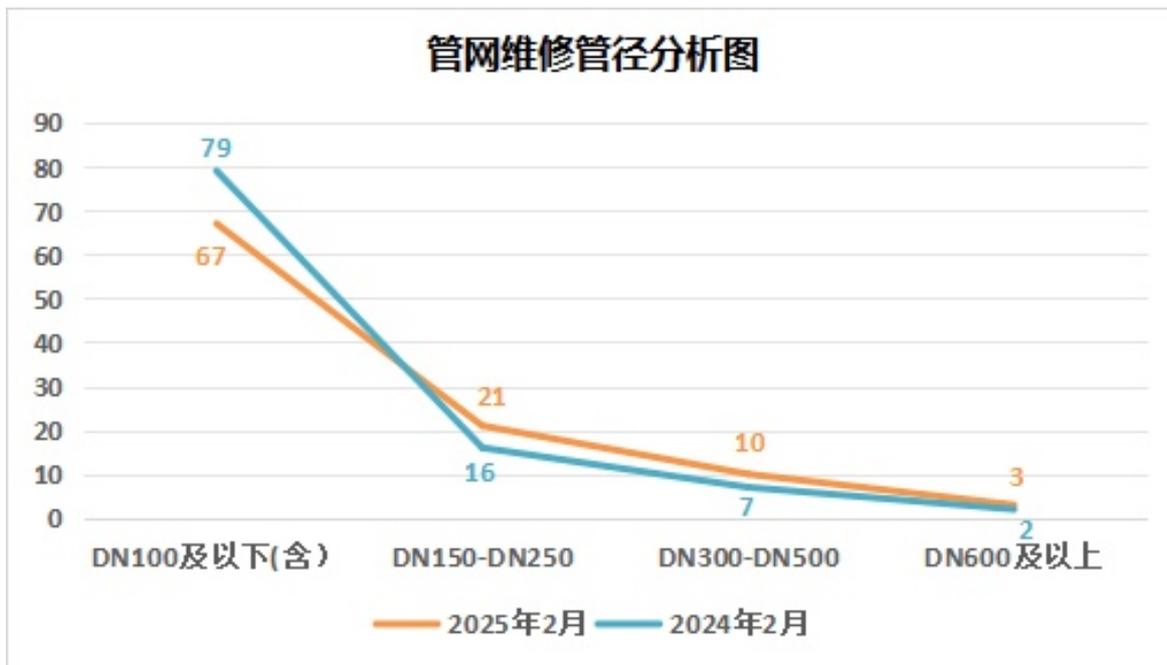

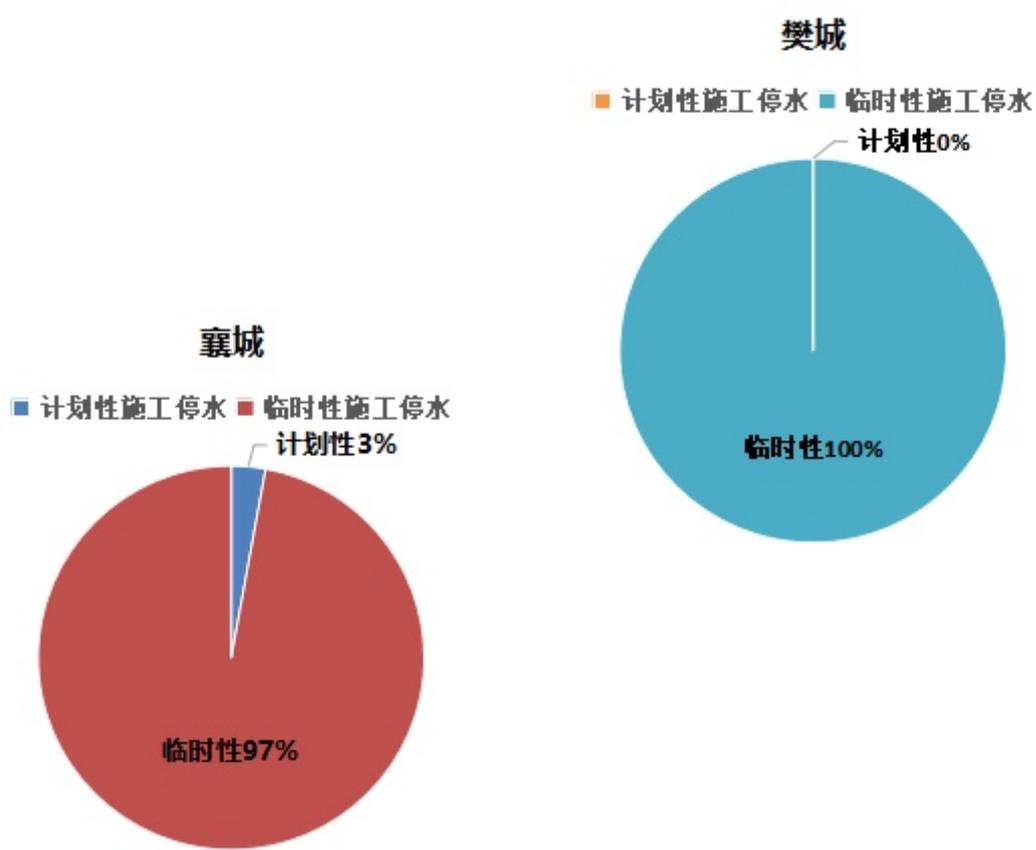

3、计划与临时性施工停水分析图：

三、小结

(一) 本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 1 件：

2月18日，为优化供水设施，尹集泵站变压器需进行扩容，施工期间在紫薇学府、尹集村还建房、白云村还建房等设置多处临时取水点，以保障市民不间断用水。

襄阳中环水务有限公司

2025年2月27日