

# 2025年3月停水事件分析报告

## 一、管网停水、维修事件概况

2025年3月，维修共计89处（襄城36次、樊城53次），其中带水作业46处。计划性施工停水1次（樊城1次）；临时性施工停水69次（襄城37次、樊城32次），其中由于第三方施工损坏造成的停水共计8次，占临时性施工停水11.43%。

## 二、停水、维修事件分析

### （一）停水、维修情况统计表

#### 1、管网维修统计表：


2025年3月							
类别	襄城		樊城		本年合计	去年合计	
	本年实际	去年同期	本年实际	去年同期			
维修管道（处）	36	38	53	70	89	108	
其中	DN100以下(含)	23	28	39	48	62	76
	DN150-DN250	7	3	8	11	15	14
	DN300-DN500	4	5	5	5	9	10
	DN600以上	2	2	1	6	3	8

#### 2、计划与临时性施工停水统计表：


2025年3月			
停水	襄城管网公司	樊城管网公司	合计
计划性停水	0	1	1
非计划性停水	37	32	69
合计	37	33	70

## (二) 停水、维修情况统计分析图


### 1、管网维修次数统计图：

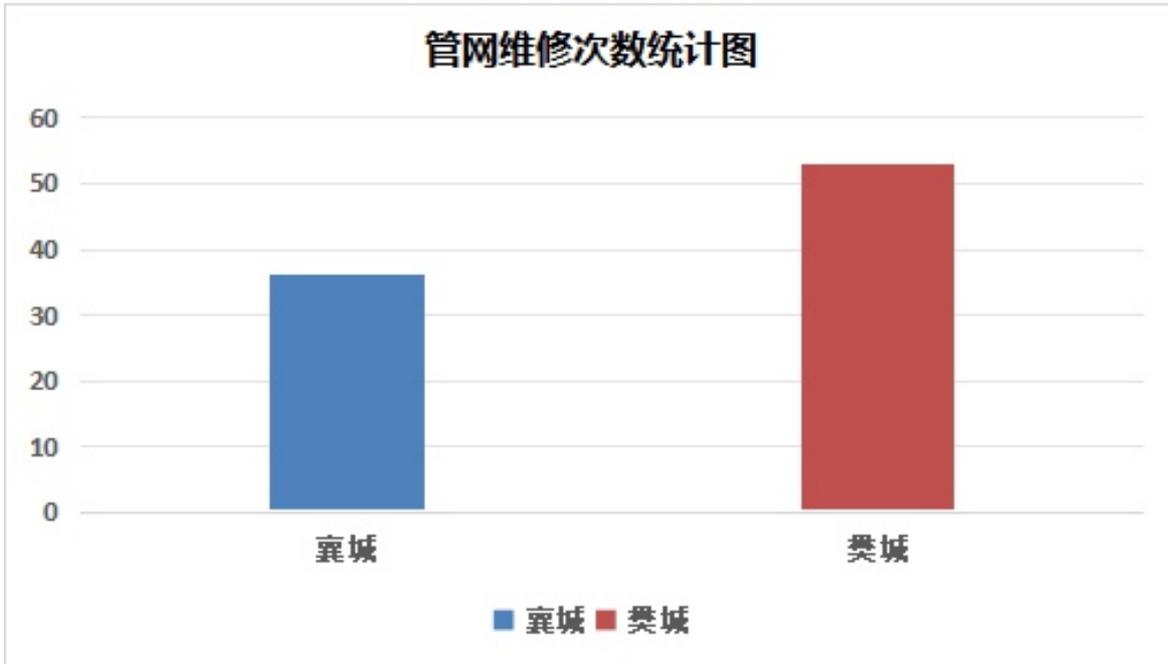

### 2、管网维修管径分析图：

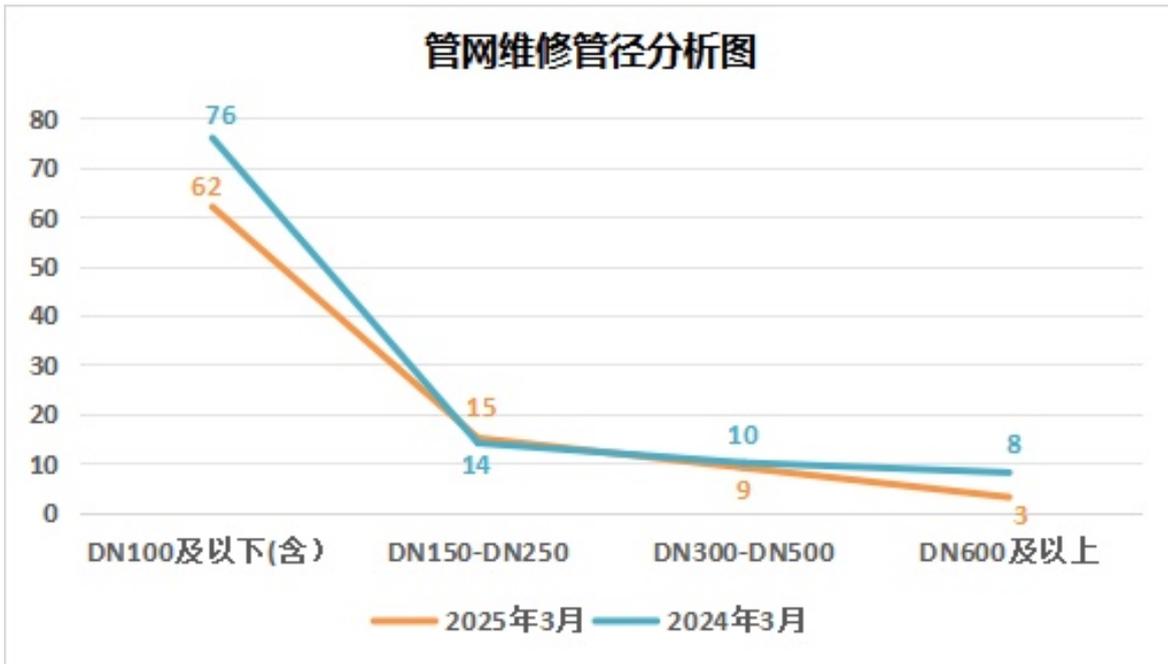

### 3、计划与临时性施工停水分析图：

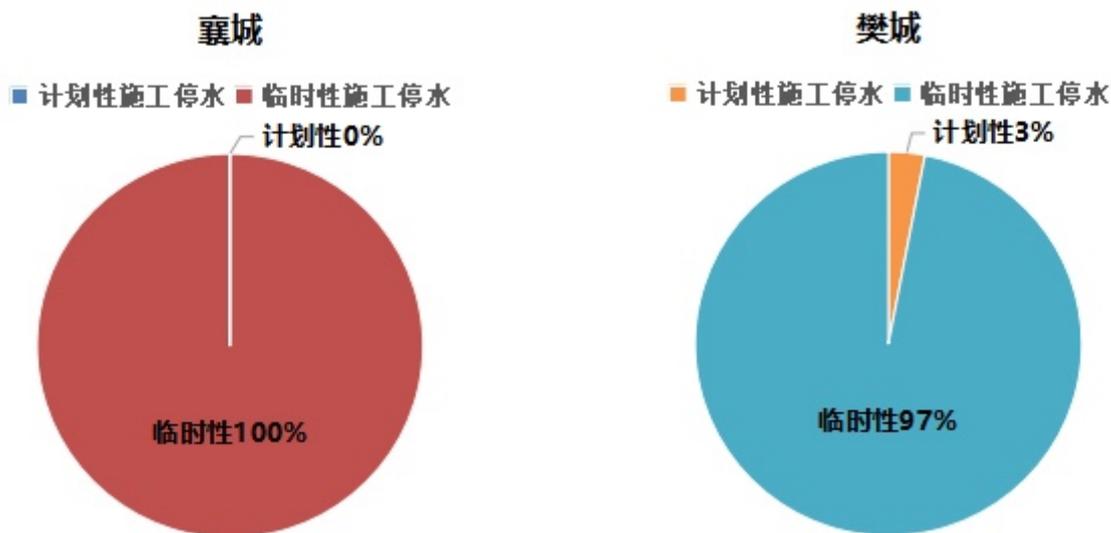

### 三、小结

(一) 本月无集中性、同一管线频繁性维修事件。

(二) 本月维修均在用水低谷时段，采取降压供水和带水作业的方式进行，最大限度降低对用户用水的影响，抢修期间已及时安排为暂停供水区域的用户进行不间断的送水服务。

(三) 本月计划性施工停水 1 件：

2 月 28 日，为优化供水设施，提升供水保障能力，白家湾水厂需进行供电线路调试，该调试不影响用户用水。

襄阳中环水务有限公司

2025 年 3 月 26 日